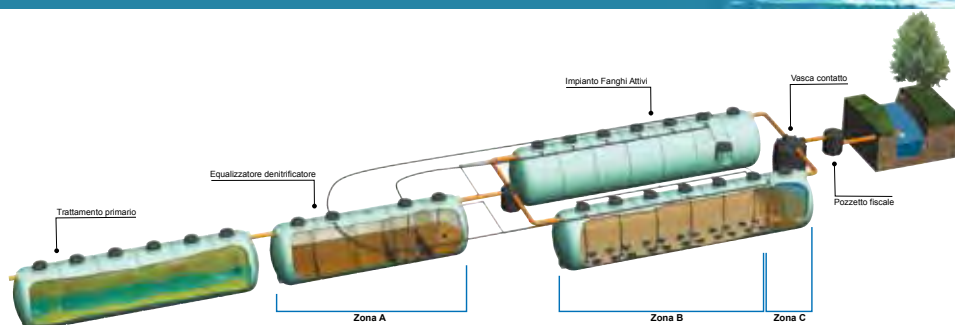


IMPIANTI CONSIGLIATI UTENZE SUPERIORI ai 50 A.E.

Telcom
TECNOLOGIE PER L'UOMO

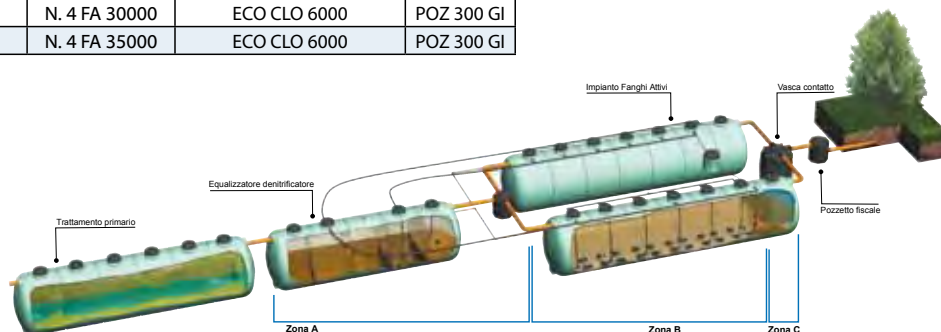


**TABELLA 3 Cat. 1
SCARICO IN ACQUE
SUPERFICIALI**

A.E.	TRATTAMENTO PRIMARIO	Equalizzazione Denitrificazione	Impianto a Fanghi Attivi	VASCA CONTATTO CLORAZIONE CHIARIFICAZIONE	POZZETTO FISCALE
200	VS 20000	EQ 18500	FA 40000	ECO CLO 2000	POZ 300 GI
250	VS 25000	EQ 23500	FA 48500	ECO CLO 2000	POZ 300 GI
300	VS 30000	EQ 25000	N. 2 FA 30000	ECO CLO 2500	POZ 300 GI
350	VS 35000	EQ 28500	N. 2 FA 35000	ECO CLO 2500	POZ 300 GI
400	VS 40000	EQ 33500	N. 2 FA 40000	ECO CLO 4000	POZ 300 GI
500	VS 50000	EQ 40000	N. 2 FA 48500	ECO CLO 4000	POZ 300 GI
600	N. 2 VS 30000	EQ 48500	N. 4 FA 30000	ECO CLO 6000	POZ 300 GI
700	N. 2 VS 35000	N. 2 EQ 28500	N. 4 FA 35000	ECO CLO 6000	POZ 300 GI
800	N. 2 VS 40000	N. 2 EQ 30000	N. 4 FA 40000	ECO CLO 7500	POZ 300 GI
1000	N. 2 VS 50000	N. 2 EQ 40000	N. 4 FA 48500	ECO CLO 10000	POZ 300 GI

**TABELLA 3 Cat. 2
SCARICO IN ACQUE
SUPERFICIALI**

A.E.	TRATTAMENTO PRIMARIO	Equalizzazione Denitrificazione	Impianto a Fanghi Attivi	VASCA CONTATTO CLORAZIONE CHIARIFICAZIONE	POZZETTO FISCALE
200	VS 20000	EQ 30000	FA 40000	ECO CLO 2000	POZ 300 GI
250	VS 25000	EQ 38500	FA 48500	ECO CLO 2000	POZ 300 GI
300	VS 30000	EQ 45000	N. 2 FA 30000	ECO CLO 2500	POZ 300 GI
350	VS 35000	EQ 50000	N. 2 FA 35000	ECO CLO 2500	POZ 300 GI
400	N. 2 VS 20000	N. 2 EQ 30000	N. 2 FA 40000	ECO CLO 4000	POZ 300 GI
500	N. 2 VS 25000	N. 2 EQ 38500	N. 2 FA 48500	ECO CLO 4000	POZ 300 GI
600	N. 2 VS 30000	N. 2 EQ 45000	N. 4 FA 30000	ECO CLO 6000	POZ 300 GI
700	N. 2 VS 35000	N. 2 EQ 50000	N. 4 FA 35000	ECO CLO 6000	POZ 300 GI



**TABELLA 4 Cat. 1
SCARICO SUL SUOLO**

A.E.	TRATTAMENTO PRIMARIO	Equalizzazione Denitrificazione	Impianto a Fanghi Attivi	VASCA CONTATTO CLORAZIONE CHIARIFICAZIONE	POZZETTO FISCALE
170	VS 17000	EQ 15000	FA 40000	ECO CLO 1500	POZ 300 GI
200	VS 20000	EQ 18500	FA 48500	ECO CLO 2000	POZ 300 GI
250	VS 25000	EQ 23500	N. 2 FA 30000	ECO CLO 2000	POZ 300 GI
300	VS 30000	EQ 25000	N. 2 FA 35000	ECO CLO 2500	POZ 300 GI
350	VS 35000	EQ 28500	N. 2 FA 40000	ECO CLO 2500	POZ 300 GI
400	VS 40000	EQ 33500	N. 2 FA 48500	ECO CLO 4000	POZ 300 GI
500	VS 50000	EQ 40000	N. 4 FA 30000	ECO CLO 4000	POZ 300 GI
600	N. 2 VS 30000	EQ 48500	N. 4 FA 35000	ECO CLO 6000	POZ 300 GI
700	N. 2 VS 35000	N. 2 EQ 28500	N. 4 FA 40000	ECO CLO 6000	POZ 300 G
800	N. 2 VS 40000	N. 2 EQ 30000	N. 4 FA 48500	ECO CLO 7500	POZ 300 G

A.E.	TRATTAMENTO PRIMARIO	Equalizzazione Denitrificazione	Impianto a Fanghi Attivi	VASCA CONTATTO CLORAZIONE CHIARIFICAZIONE	POZZETTO FISCALE
170	VS 17000	EQ 28500	FA 40000	ECO CLO 1500	POZ 300 GI
200	VS 20000	EQ 30000	FA 48500	ECO CLO 2000	POZ 300 GI
250	VS 25000	EQ 38500	N. 2 FA 30000	ECO CLO 2000	POZ 300 GI
300	VS 30000	EQ 45000	N. 2 FA 35000	ECO CLO 2500	POZ 300 GI
350	VS 35000	EQ 50000	N. 2 FA 40000	ECO CLO 2500	POZ 300 GI
400	VS 40000	N. 2 EQ 30000	N. 2 FA 48500	ECO CLO 4000	POZ 300 GI
500	VS 50000	N. 2 EQ 38500	N. 4 FA 30000	ECO CLO 4000	POZ 300 GI
600	N. 2 VS 30000	N. 2 EQ 45000	N. 4 FA 35000	ECO CLO 6000	POZ 300 GI
700	N. 2 VS 35000	N. 2 EQ 50000	N. 4 FA 40000	ECO CLO 6000	POZ 300 G

**TABELLA 4 Cat. 2
SCARICO SUL SUOLO**